


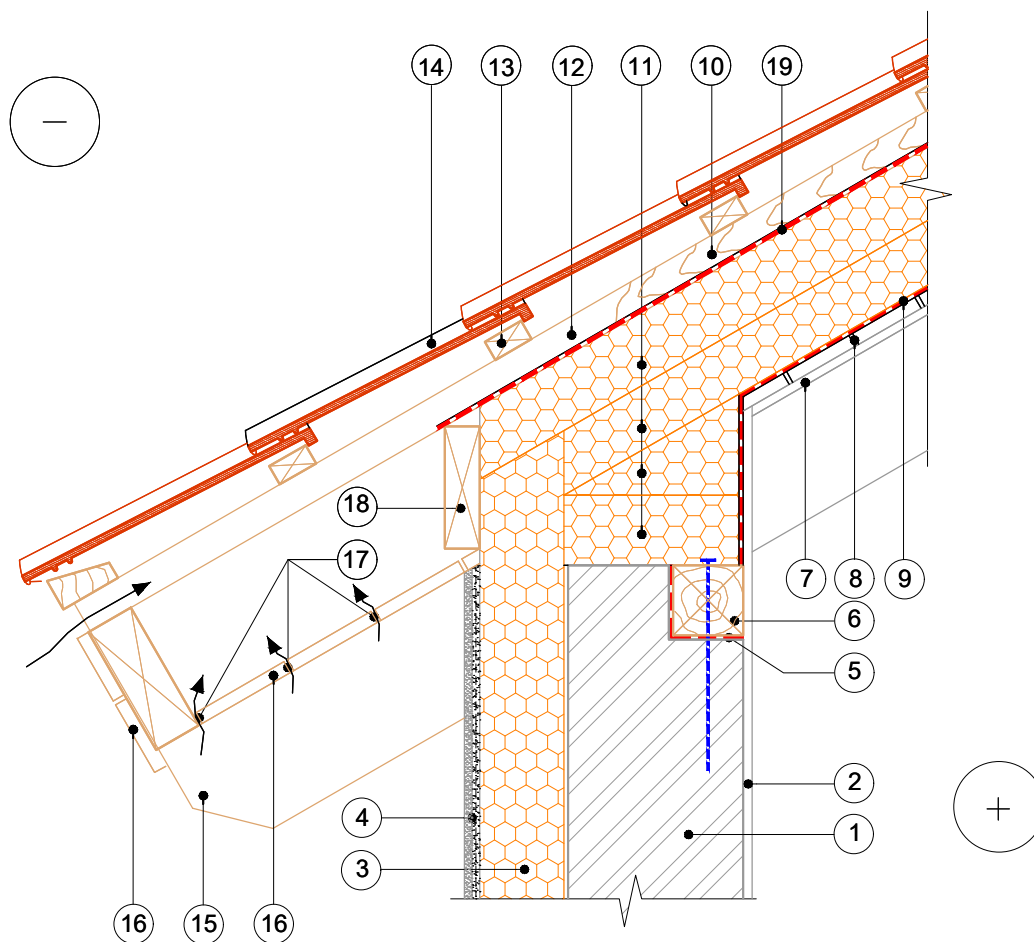

- 1 - sienos laikantysis sluoksnis;
- 2 - vidinė sienos apdaila;
- 3 - polistireninis putplastis ETNA EPS 70;
- 4 - išorinė sienos apdaila;
- 5 - hidroizoliacija;
- 6 - mūrlotis;
- 7 - vidinė stogo apdaila;
- 8 - lentų paklotas;
- 9 - garo izoliacija;
- 10 - išilginiai grebėstai 20 - 40 mm x 80 mm;
- 11 - polistireninis putplastis ETNA EPS 80;
- 12 - vėdinamas oro tarpas 20 - 40 mm;
- 13 - grebėstai;
- 14 - stogo danga;
- 15 - gegnės;
- 16 - karnizo apdailos lentos ar kiti elementai;
- 17 - vėdinimo angos (jų plotas $\geq 200 \text{ cm}^2/\text{m}$ karnizo ilgio);
- 18 - medinis tašas 25 - 40 mm storio.
- 19 - difuzinė plėvelė.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo jungties su siena ties karnizu šiltinimas,
kai šilumos izoliacija dedama virš gegnių

ETNA